



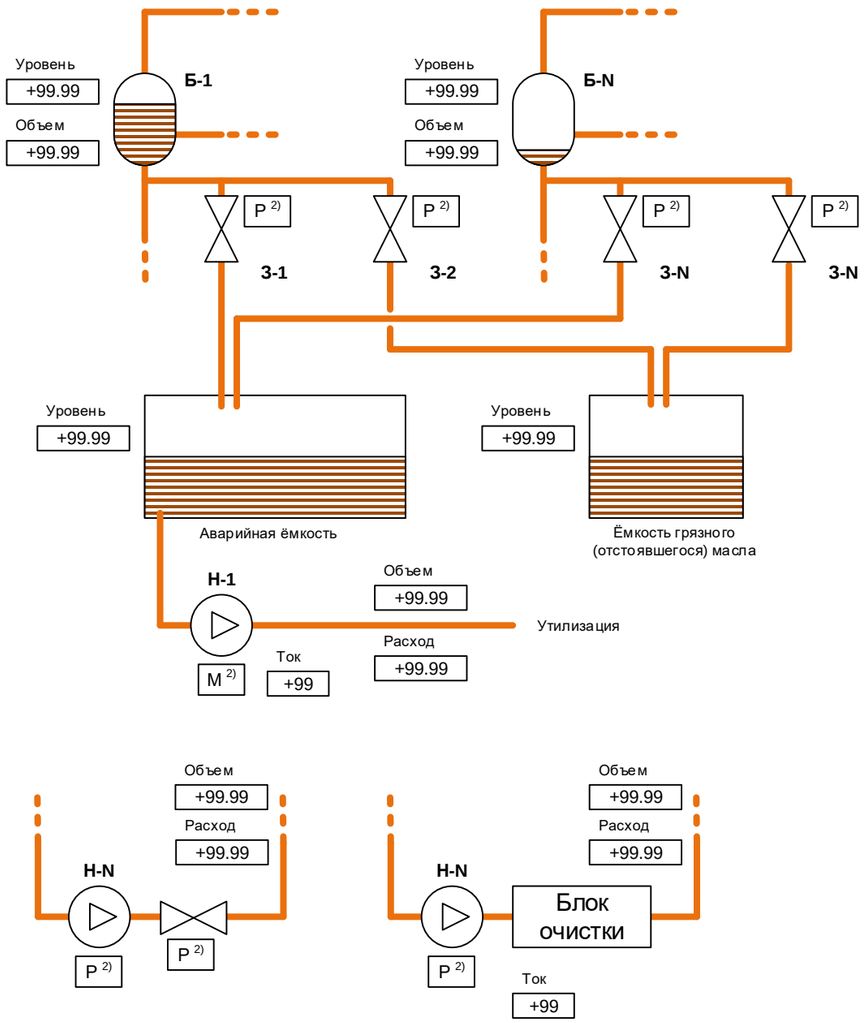


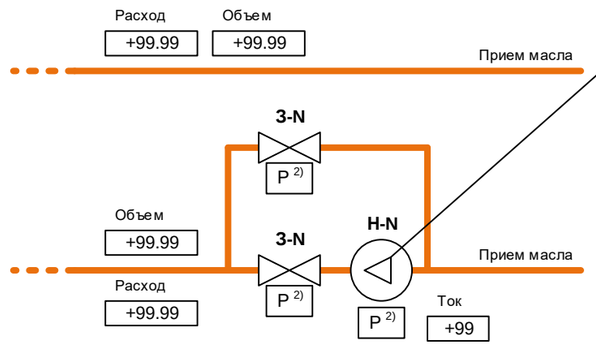



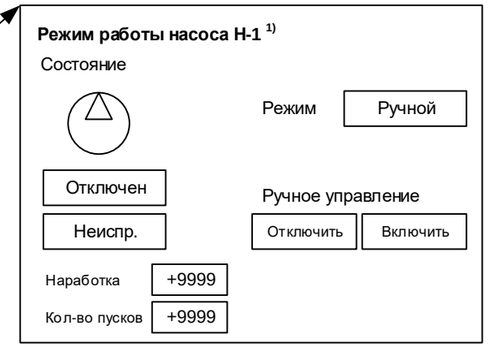

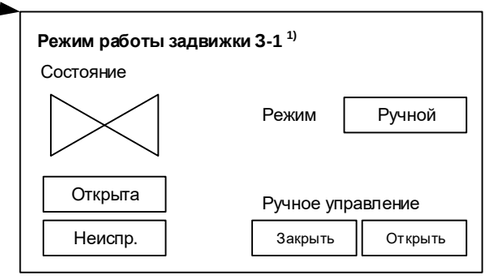

9.01.2016 8:46:23.630	+	Система контроля	Наименование параметра	Текст сообщения	!!!
9.01.2016 8:46:23.630	+	Система контроля	Наименование параметра	Текст сообщения	
9.01.2016 8:46:23.630	+	Система контроля	Наименование параметра	Текст сообщения	

1 Подписи оборудования должны соответствовать оперативным наименованиям.
2 Индикатор режима работы насоса (Ручной, Местный)
3 – – – – – подключение в схему трубопроводов маслохозяйства отображается в соответствии с технологической схемой для конкретной станции

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н. контр.				

10263009701 23.28.99.39.190.224.С9.03.М

ТПР АСУТП ВО ГЭС

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов 1

САУ МХ. Чертежи видеокадров

ПАО «РусГидро»

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.