
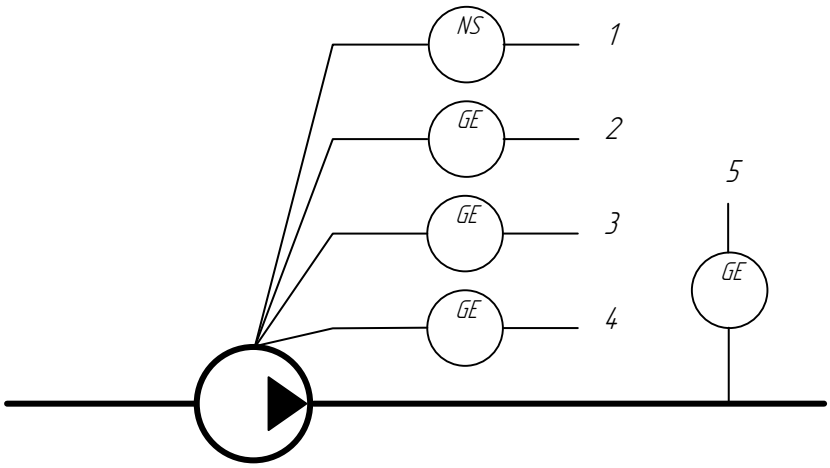


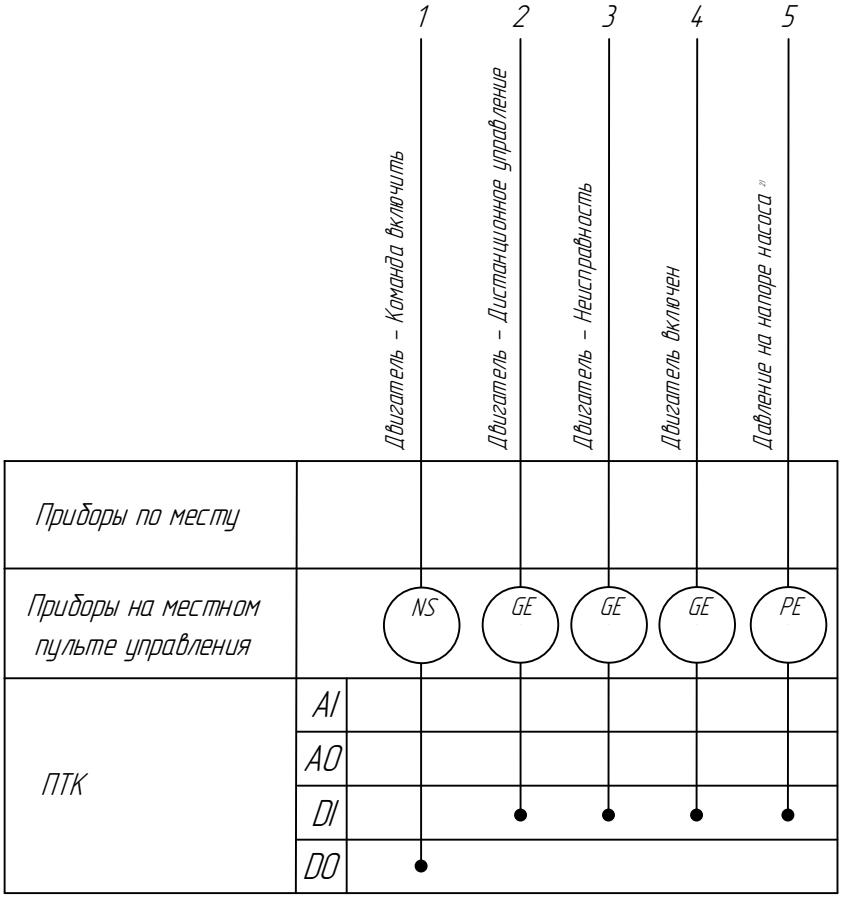

1 Схема автоматизации реализована для случая жидкостного насоса. Для вентиляторов, компрессоров и другого оборудования с двигательным приводом схема аналогична

2 Давление на напоре следует измерять для:
- насосов системы ТВС;
- насосов циркуляции дистиллята системы непосредственного охлаждения генератора;
- насосов системы смазки подшипников

					10996791425290.024.С3.02	
					ТПР САУ ГА	Лит. / Масса / Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.						
Пров.						Лист / Листов
					Схема автоматизации двигателя	
Н.контр.						ПАО «РусГидро»
Утв.						

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Копировал

Формат А4