

Структурные решения. Одна, секционированная выключателем система шин. РУНН СН 0,4 кВ

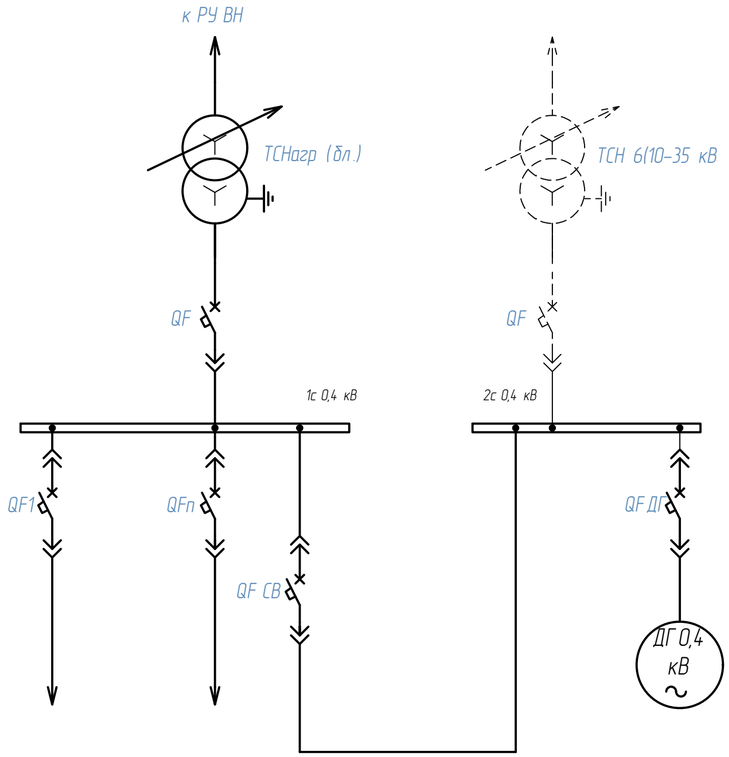

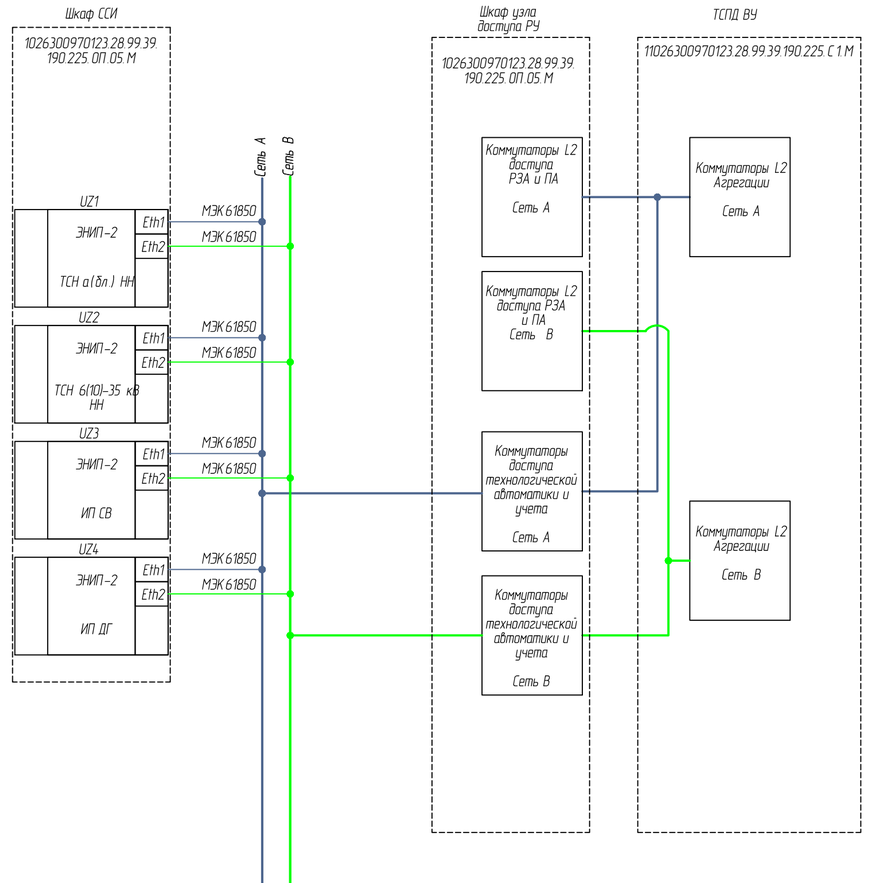

Примечания:

1. Структурные решения по интеграции электротехнического оборудования РУНН-0,4 кВ рассматриваются в качестве распределительных устройств трансформаторов собственных нужд агрегата, блока и трансформатора собственных нужд КРУ(н) СН 6(10)-35 кВ.
2. В качестве оборудования мониторинга , контроля, управления и организации функции АВР РУНН-0,4 кВ рассматриваются программно-логические контроллеры (ПЛК).
3. Организация подключения точек измерения преобразователей МИП к стороне высокого напряжения трансформаторов собственных нужд рассматривается в альбомах структурных решений станционного, подстанционного оборудования и оборудования КРУ(н) 6(10)-35 кВ.
4. Интеграция оборудования СУМТО рассматривается в разделах станционного оборудования в составе агрегатных и блочных трансформаторов собственных нужд и подстанционного оборудования в составе повышающих понижающих трансформаторов и оборудования РУ 6-35 кВ., РУ 110-220 кВ.

					1026300970123.28.99.39.190.225.С1.10.М
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					ТПР АСУТП ЭТО ГЭС Типовые структурные решения
Пров.					
Н.контр.					Схема структурная СН 0,4 кВ

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1	

ПАО «РусГидро»

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.