ВО

АРЗ ГА1 | АРЗ ГА2

Основные параметры | Текущее время и дата | Пользователь

Поднят

Режим водовода

Рабочий | Установить 3)

Ремонтный

Режим АРЗ

Подъем

Спуск

Аварийный спуск | Деблок. 3)

Устранение просадки

Просадка выше нормы

Затвор в потоке

Положение АРЗ

+99.99

Байпас

На пороге

Перепад

+99.99

Аварийный спуск 3)

К3 К4 К1 К2

Гидроцилиндр

Р +99.99

КВ

Захват управления

Свободно

Р +99.99

Авт. 2)

Н-1

Ток, А +99.99

Р +99.99

Авт. 2)

Н-2

Ток, А +99.99

Ф-1

Засорен

Уровень +99.99

Температура +99.99

Слив масла

НС-1

Ф-2

Засорен

НС-1

Режим работы насоса Н-1 1)

Состояние

Режим: Автомат

Очередность включения: Основной | Резервный

Отключен

Неиспр.

Наработка +9999

Кол-во пусков +9999

Режим работы насоса НС-1 1)

Состояние

Ручное управление: Отключить | Включить

Отключен

Неиспр.

Наработка +9999

Кол-во пусков +9999

9.01.2016 8:46:23.630	+	Система контроля	Наименование параметра	Текст сообщения
9.01.2016 8:46:23.630	+	Система контроля	Наименование параметра	Текст сообщения
9.01.2016 8:46:23.630	+	Система контроля	Наименование параметра	Текст сообщения

!!!

1 Подписи оборудования должны соответствовать оперативным наименованиям.
2 Индикатор режима работы насоса (Автомат, Ручной, Местный)
3 Кнопка управления

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н. контр.				

1026300970123.28.99.39.190.224.С9.04.М

ТПР АСУТП ВО ГЭС

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов 2

САУ АРЗ. Чертежи видеокадров

ПАО «РусГидро»

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Копировал

Формат А3

ВО

Насосная осушения | Насосная дренажа

Основные параметры | Текущее время и дата | Пользователь

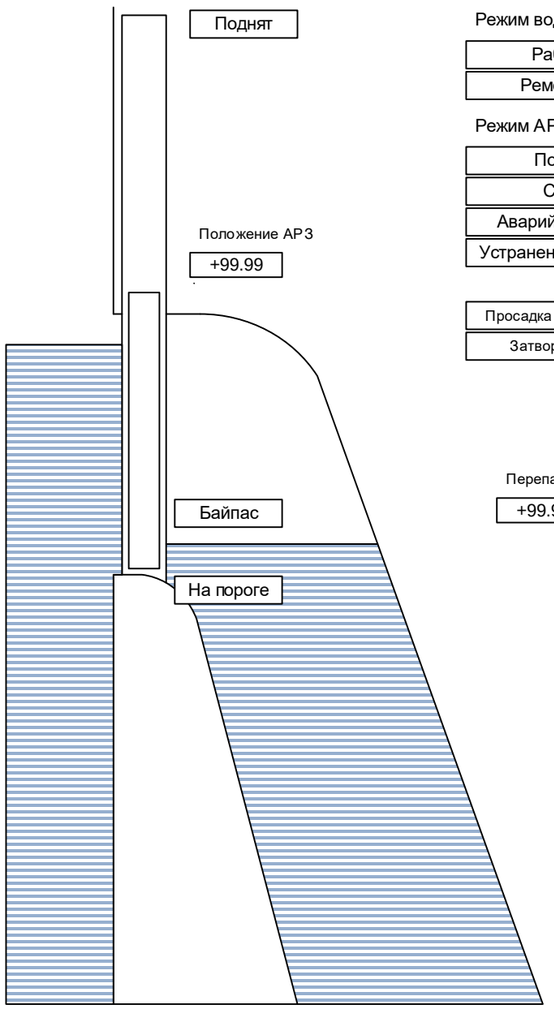

Режим водовода

Рабочий | Установить 3)

Ремонтный

Режим АРЗ

Подъем

Спуск

Аварийный спуск | Деблок. 3)


Устранение просадки

Просадка выше нормы

Затвор в потоке

Перепад

+99.99

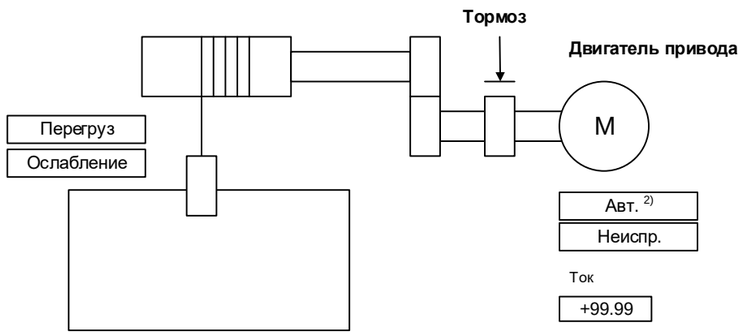

9.01.2016 8:46:23.630	+	Система контроля	Наименование параметра	Текст сообщения
9.01.2016 8:46:23.630	+	Система контроля	Наименование параметра	Текст сообщения
9.01.2016 8:46:23.630	+	Система контроля	Наименование параметра	Текст сообщения

!!!

1 Подписи оборудования должны соответствовать оперативным наименованиям.
2 Индикатор режима работы насоса (Автомат, Откл., Местный)
3 Кнопка управления

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н. контр.				

1026300970123.28.99.39.190.224.С9.04.М

ТПР АСУТП ВО ГЭС

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 2 Листов 2

САУ АРЗ. Чертежи видеокадров

ПАО «РусГидро»

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

А