

Структурные решения. СОПТ

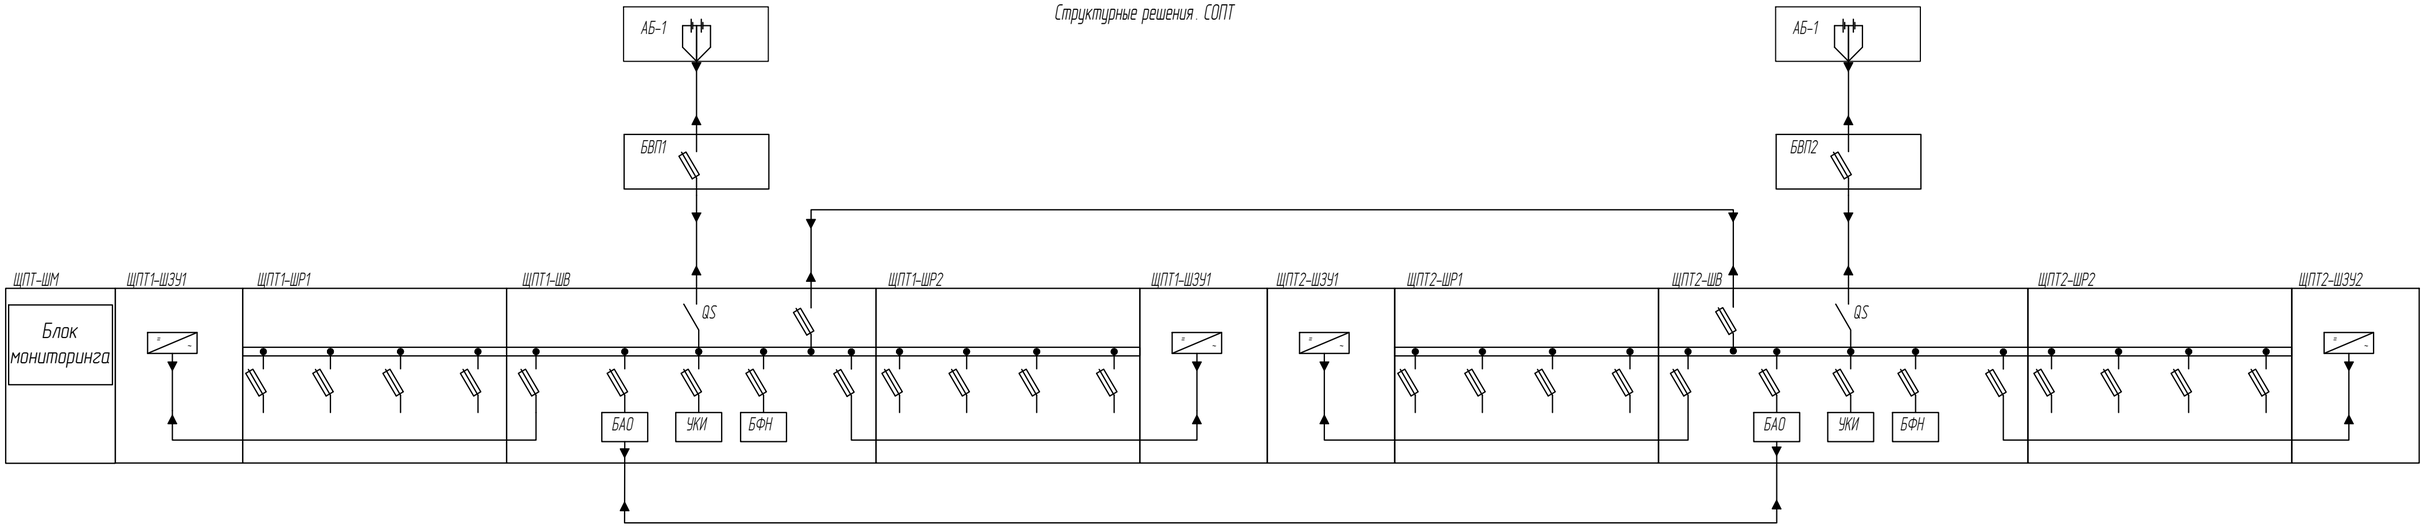

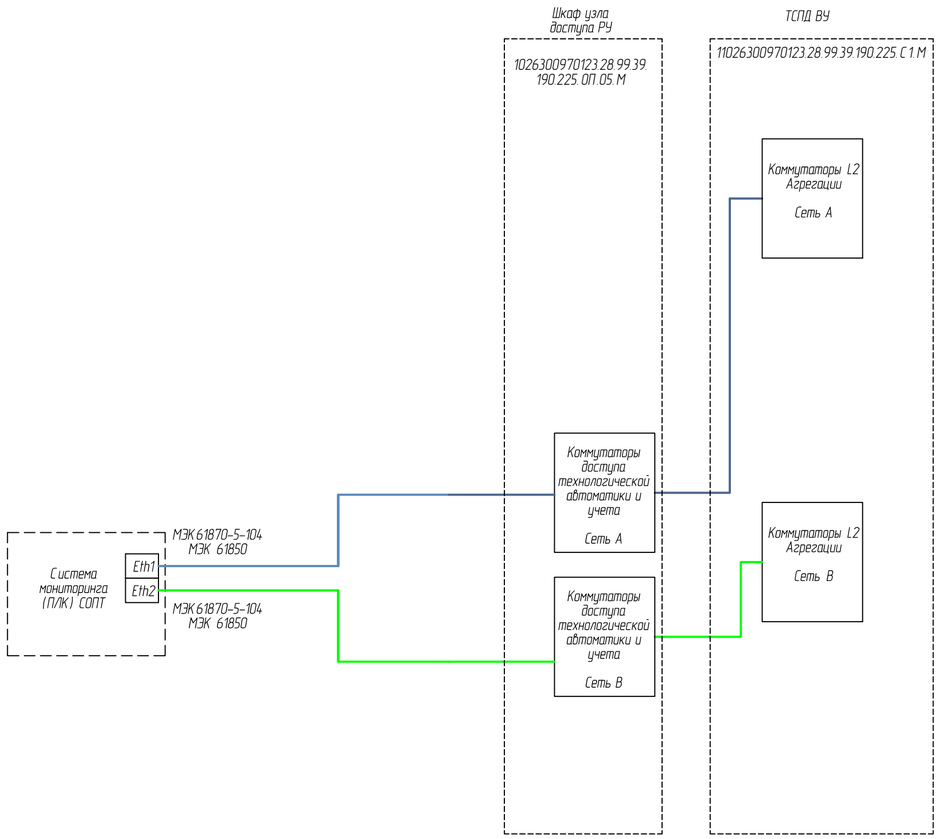

Условные обозначения:
АБ – Аккумуляторная батарея.
БАО – Блок аварийного освещения
БФН – Блок формирования нейтрали
БВП – Блок выносных предохранителей
ЩПТ – Щит постоянного тока
ШВ – Шкаф ввода
ШР – Шкаф распределительный
ШЗУ – Шкаф зарядно-подзарядного устройства

Примечания:
1.В качестве оборудования мониторинга , контроля, управления СОПТ рассматриваются программно-логические контроллеры (ПЛК) входящие в состав комплекса мониторинга .
2. Измерение электрических параметров осуществляется средствами системы мониторинга СОПТ.

					1026300970123.28.99.39.190.225.С1.12.М
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	ТПР АСУТП ЭТО ГЭС Типовые структурные решения
Разраб.					Лит. / Масса / Масштаб
Пров.					Лист 1 / Листов 1
Н.контр.					Схема структурная СОПТ
					ПАО «РусГидро»

Формат А2

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.