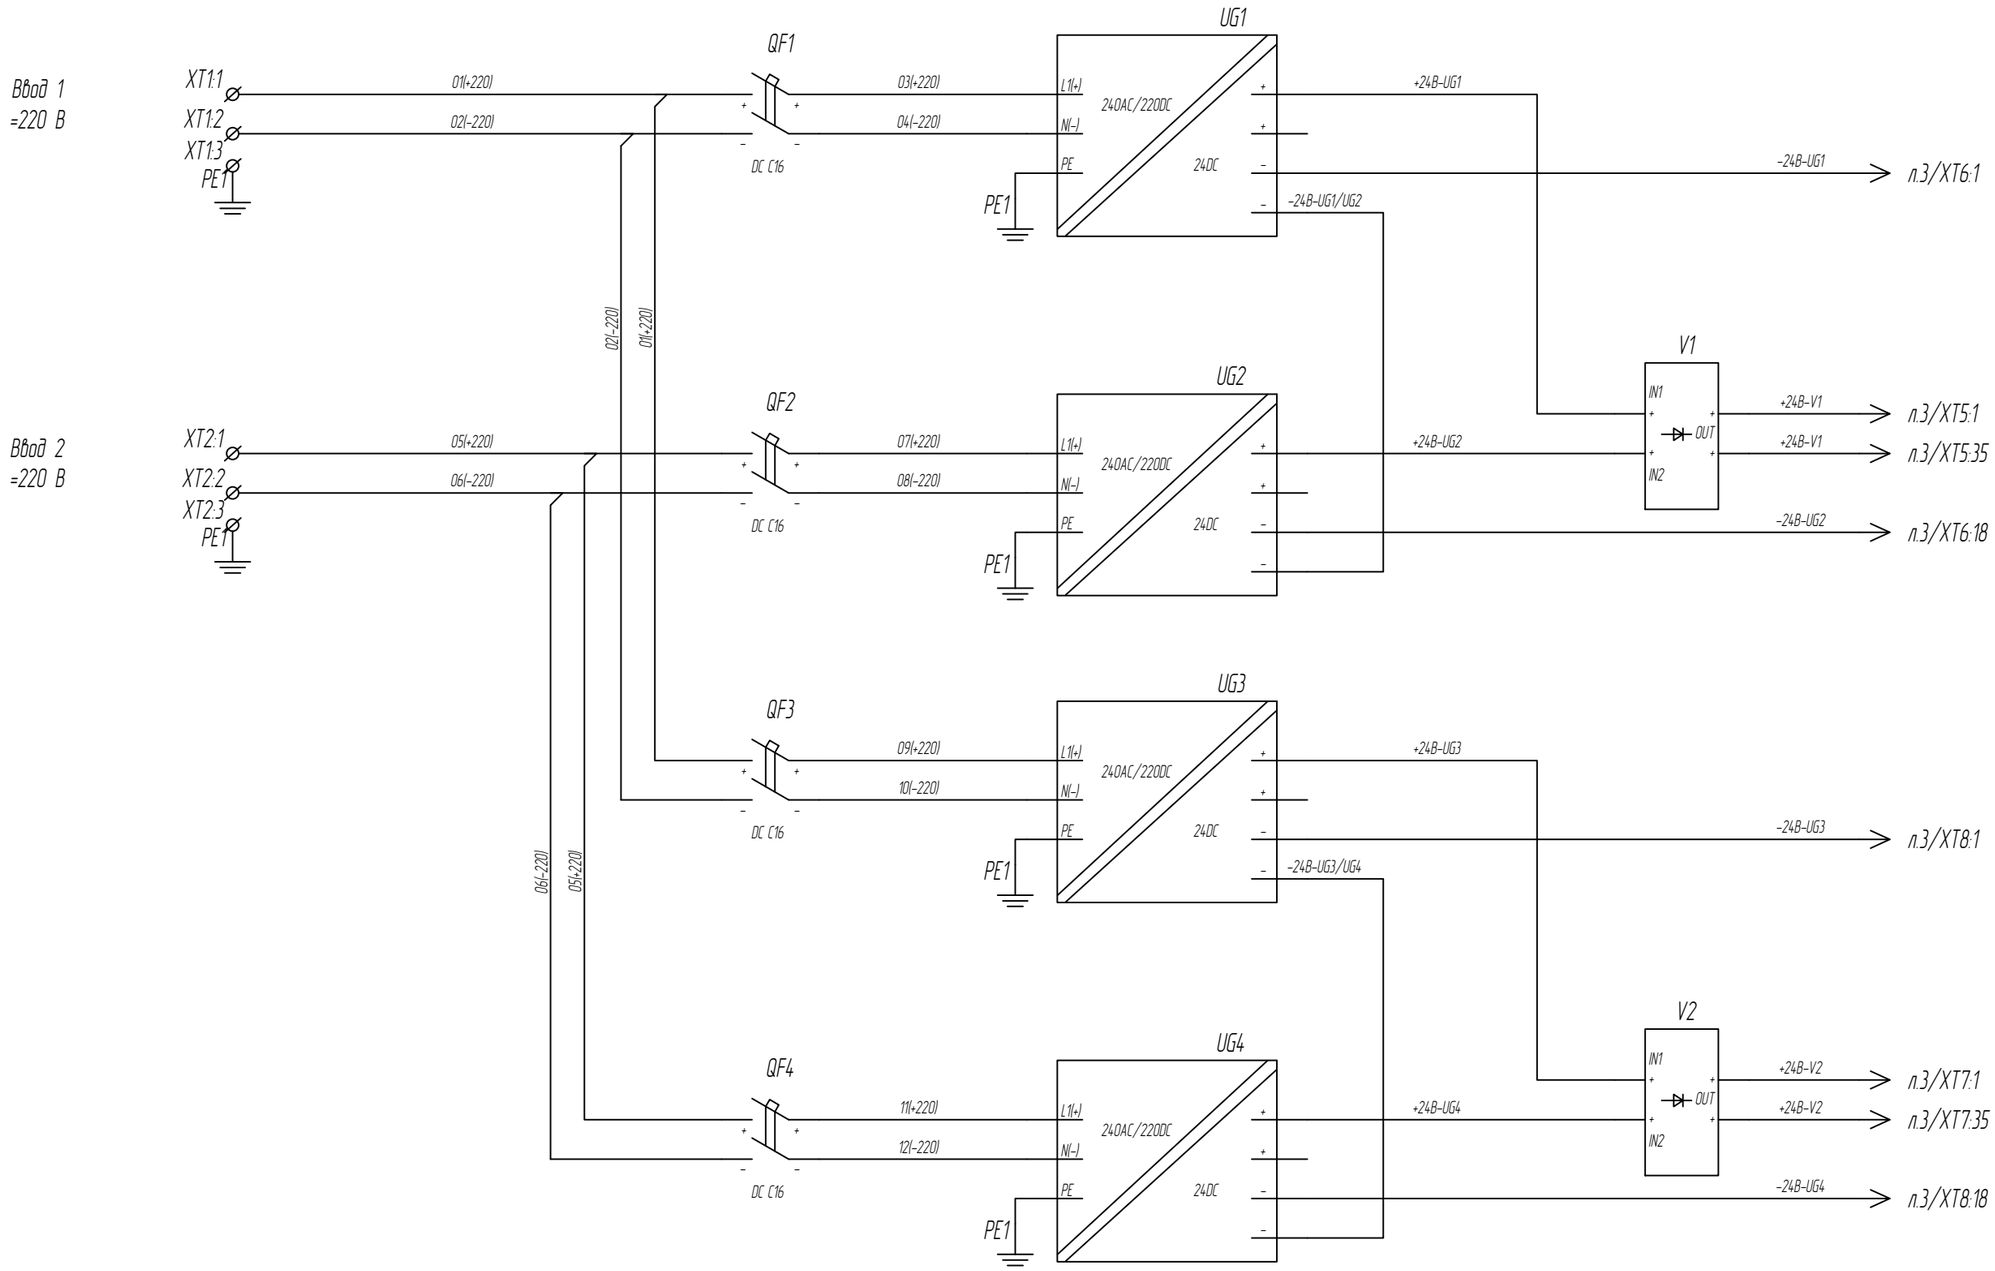


					1026300970123.28.99.39.190.225.СБ.02.М
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	ТПР АСУТП ЭТО ГЭС Типовые конструкторские решения
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					Шкаф узла доступа Схема электрическая принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 6	

ПАО «РусГидро»

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ввод 3
~220 В 50 Гц

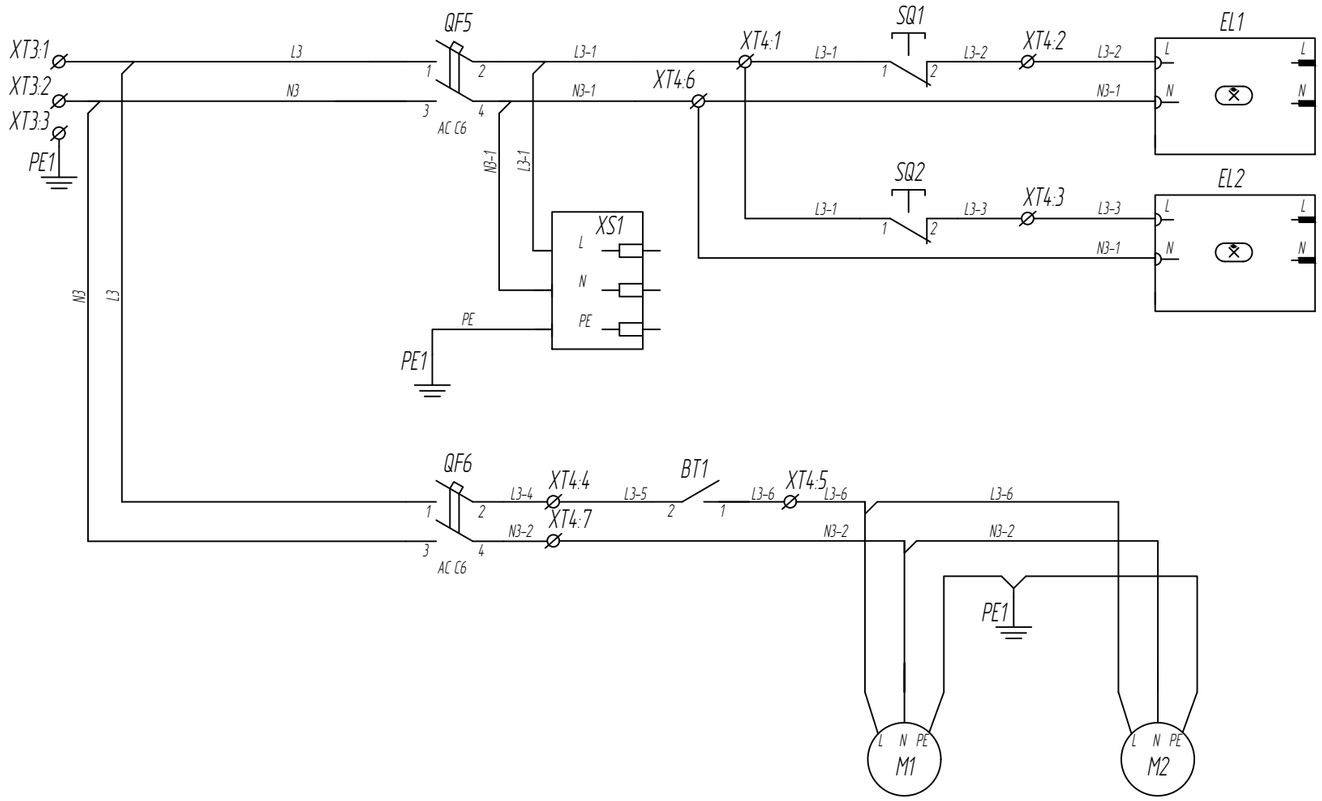



					1026300970123.28.99.39.190.225.СБ.02.М	Лист 2
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата		


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата


Ф2.104-1а.

Формат А3

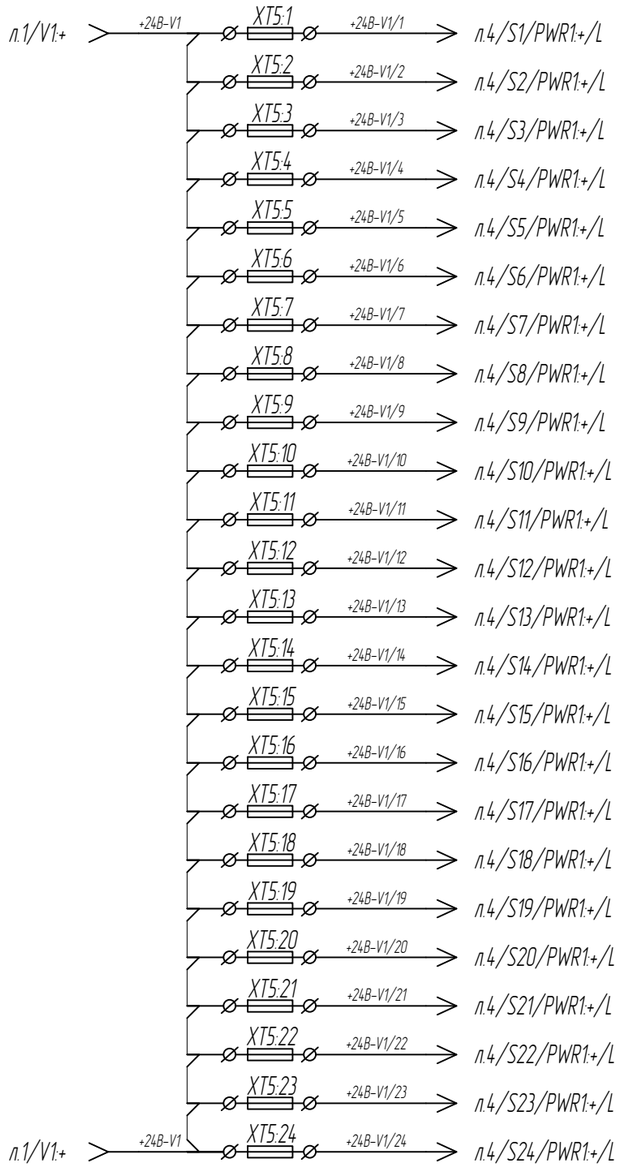

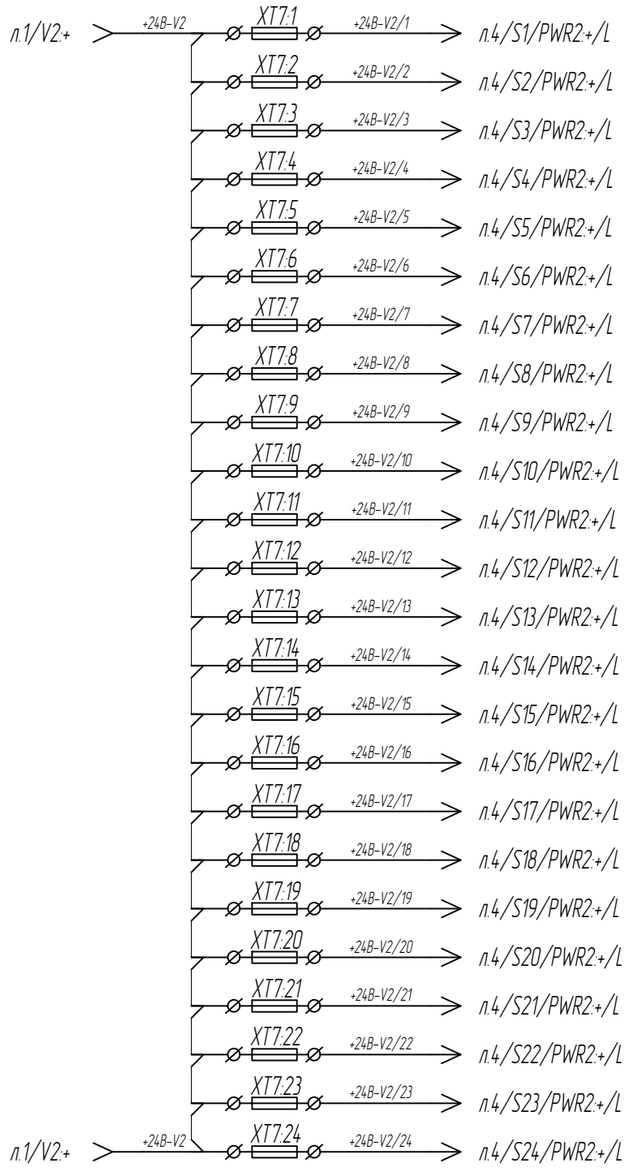

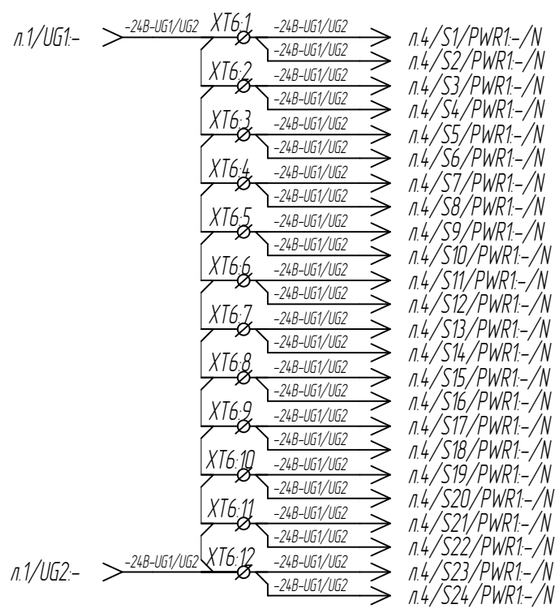

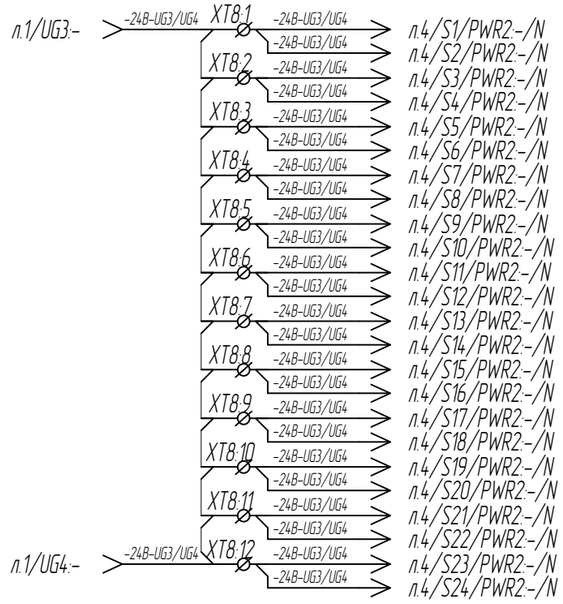

Подп. и дата


Инв. № дубл.


Взам. инв. №


Подп. и дата


Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1026300970123.28.99.39.190.225.СБ.02.М	Лист 3

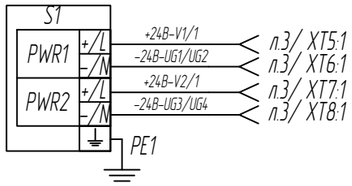


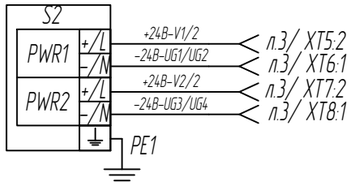


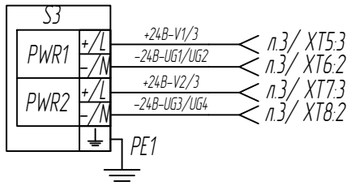


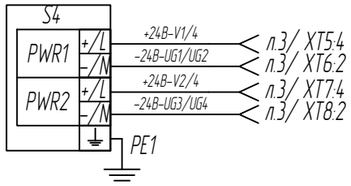


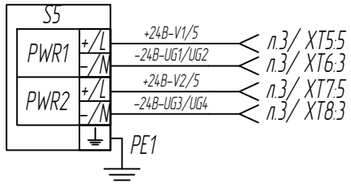


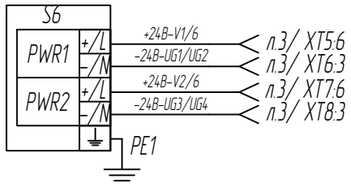


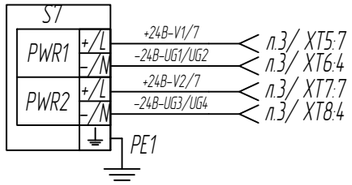


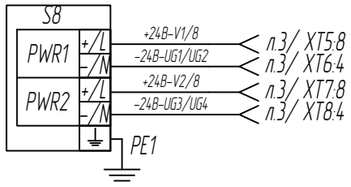


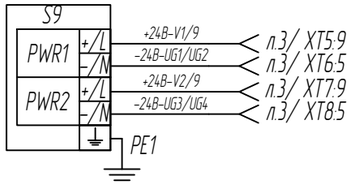














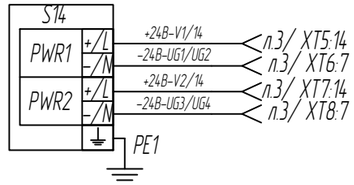





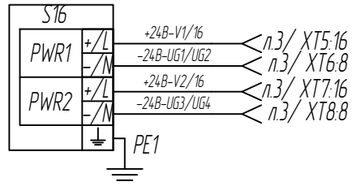


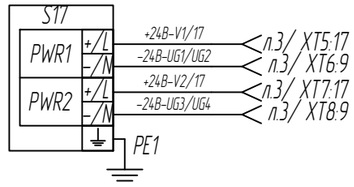


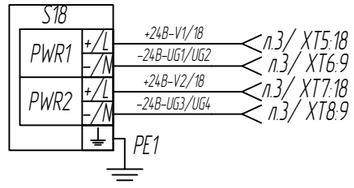











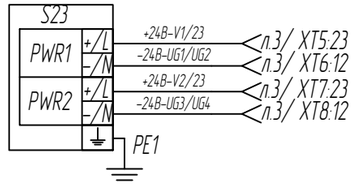



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	1026300970123.28.99.39.190.225.СБ.02.М	Лист 4

Ф2.104-1а.


Формат А3

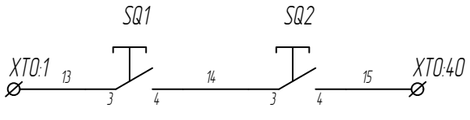

Дверь шкафа открыта




Блоки питания 1 ввода шкафа исправны



Блоки питания 2 ввода шкафа исправны



Высокая температура в шкафу




Неисправность коммутатора S1



Неисправность коммутатора S2




Неисправность коммутатора S3



Неисправность коммутатора S4




Неисправность коммутатора S5



Неисправность коммутатора S6




Неисправность коммутатора S7



Неисправность коммутатора S8



Неисправность коммутатора S9



Неисправность коммутатора S10



Неисправность коммутатора S11




Неисправность коммутатора S12



Неисправность коммутатора S13




Неисправность коммутатора S14



Неисправность коммутатора S15



Неисправность коммутатора S16




Неисправность коммутатора S17

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	1026300970123.28.99.39.190.225.СБ.02.М	Лист 5

Ф2.104-1а.


Формат А3




Неисправность коммутатора S18




Неисправность коммутатора S19



Неисправность коммутатора S20




Неисправность коммутатора S21



Неисправность коммутатора S22



Неисправность коммутатора S23



Неисправность коммутатора S24

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	1026300970123.28.99.39.190.225.СБ.02.М	Лист 6

Ф2.104-1а.

Формат А3